

# 太原理工大学文件

校资〔2021〕7号

---

## 关于印发《太原理工大学校园内空调 安装管理办法》的通知

学校各单位：

《太原理工大学校园内空调安装管理办法》业经 2021 年第 4 次校务会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。



# 太原理工大学校园内空调安装管理办法

目前，学校空调外挂机严重影响了校园楼宇外立面的整体美观。为了进一步规范校园文化环境建设，经充分调研研究，并在学校后字〔2017〕1号文件《太原理工大学水、电、暖管理办法》第十三条中，对各单位使用安装空调统一管理基础上，进一步完善本办法，对各单位已有的空调安装进行整改，并对今后安装位置和方式提出明确要求。

**第一条** 学校各单位未经相关部门批准，不得私自决定在校园内安装、使用空调设施。

**第二条** 学校各部门确需安装空调的，由单位申请，填写《太原理工大学安装空调申请表》（附件1），并经国有资产管理处、计划财务处审批，主管校领导同意，由后勤保障处实地勘察并同意后方可安装。

**第三条** 空调机种、机型选定和外机安装必须与校区建筑物外观统一格调。安装位置应符合校园整体美观要求，室外机的安装原则达到横平竖直、立面整齐统一，空调室外机安装架承载能力必须符合国家有关标准，做到安全、坚固，防止坠落伤及路人，同时处理好冷凝水的排放处理。空调室外机不得占用公共人行道，排出的气体不得影响行人。沿人行道及在道路两侧建筑物外墙安装的空调室外机，其安装架底部距地面不得少于2.5米。空调室外机的噪声应符合国家有关标准要求，防止噪声污染。

**第四条** 空调电源方案由水电暖服务中心现场勘察后根据大楼总体配电情况确定。空调外挂机的位置，由物业中心负责确定。

**第五条** 为了节约能源，促进学校绿色节约型校园建设，应选购低耗能空调，标准参照国家节能规定。

**第六条** 空调安装计量装置后，任何单位不得自行拆卸、改动或毁坏，如有变动需填写《太原理工大学安装空调申请表》（附件1），经监管单位同意后方可变动，监管权在后勤保障处物业管理服务中心。

**第七条** 公共建筑内部的过道、楼道、出口及其他建筑用于安全疏散的通道及楼梯间等有大量人流通行的公用地方不得安装空调室外机。

**第八条** 截至本办法实施之日前，已经安装空调的单位，进行整改自查，凡不符合第三条至第七条要求的，将由相关部门联合发文责令限期改正，并按学校最新指定的位置进行安装。凡未经监管单位批准和同意，擅自在校内安装空调的，一经监管单位检查发现将限期改正或强制拆除。安装空调必须本着安全、合理、遵章、有序的宗旨进行安装，安装后不得有妨碍他人和存在安全隐患的行为，安装空调的同时必须安装装饰网罩，装饰网罩安装要求见《空调外挂机装饰网罩安装细则》（附件2）。

**第九条** 各使用空调的单位要加强日常管理杜绝安全隐患发生。

**第十条** 本办法自施行之日起生效。

**第十一条** 本办法由国有资产管理处、后勤保障处负责解释。

附件：1. 太原理工大学安装空调申请表

2. 太原理工大学空调外挂机装饰网罩安装细则

## 附件 1

## 太原理工大学安装空调申请表

申请单位			申请人		
办公电话			手机		
安装 基本 信息	安装地点	房屋面积	空调类型	功率（匹）	能效等级
申请原因及 用途					
申请 单位 领导 意见	负责人签字： （单位公章）				年
	月	日			
国有资产 管理处	负责人签字： （单位公章）				年 月 日
计划财务处	负责人签字： （单位公章）				年 月 日
后勤保障处	负责人签字： （单位公章）				年 月 日
申报单位 分管校领导意见					

## 附件 2

# 太原理工大学空调外挂机装饰网罩安装细则

为美化校园环境，消除空调外挂机对楼宇外立面整体美观的影响，全面规范我校空调外挂机的装饰网罩安装工作，制订本细则：


**第一条** 所有安装在楼宇外立面的空调外挂机必须按要求安装装饰网罩。

**第二条** 装饰网罩定制要求：

1. 为保障空调外挂机通风良好，装饰网罩制成 U 形；
2. 使用 1.5mm 厚喷涂铝合金方管，方管宽为 50 mm，厚度为 25 mm，方管之间的间隔为 45 mm；


3. 2 匹以下（含）的空调外挂机装饰网罩采用统一规格：

1000mm\*500mm\*802mm，如右图所示：

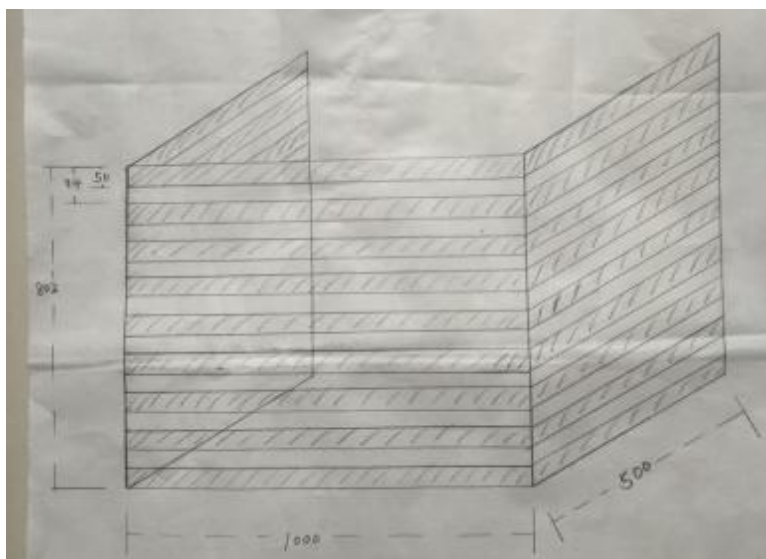


4. 大功率空调外挂机装饰网罩根据外挂机大小进行定制，材质要求同上；

5. 在如下颜色中选择与楼宇外立面相近的装饰网罩颜色：



檀木色



枯黄色



象牙色



浅灰色

**第三条 装饰网罩安装要求:**

1. 装饰网罩的安装要与楼体协调、整齐划一，保证楼宇整体上的整洁美观；

2. 装饰网罩与安装墙面之间的必须连接牢固、稳定可靠，杜绝出现坠落伤人事件；

3. 装饰网罩的安装过程中，必须有 2 名以上专业安装人员在场，在地面外延 10 米处设置警戒线，保证施工安全；

4. 本着“节约能源”的原则，空调外挂机相关管路应尽量减短，并贴墙布置、合理拐弯、横平竖直，如果管路影响楼宇外立面美观，应根据楼宇外立面颜色对管路做相应修饰。

**第四条** 明向校区部分楼宇已有空调外挂机装饰网罩，在尺寸允许的情况下，要求将空调外挂机移入装饰网罩内；如果尺寸不允许，则依据本细则定制装饰网罩。

**第五条** 目前已完成安装的空调外挂机，由安装单位或个人按照本细则规定进行整改，要求自本细则实施之日起 45 日内完成装饰网罩的安装。

**第六条** 拟安装空调的单位，必须严格执行空调安装审批流程，在后勤处指定位置安装空调外挂机的同时，完成装饰网罩的安装。

**第七条** 未按规定安装空调外挂机装饰网罩的单位，一经发现将限期整改，整改不力则强制拆除。